

塗装乾燥炉用保安防災機器のご提案

塗装乾燥炉における供給ガスの熱量やLPG/LNGの漏洩の確認に対応可能な保安防災機器をご提案いたします。尚、設置例は一例のため、詳細はお問い合わせください。

設置例

供給ガスの
熱量(MJ)確認に！

防爆型熱量計

Model : OHC-800



バーナー部漏洩検知に！
(LPG/LNG)

指示警報ユニット
Model : GP-5001

可燃性・毒性
ガス検知部
Model : GD-A80



排ガス燃焼処理前の
IN側測定に！


光波干涉式ガスモニター
Model : FI-900




排ガス燃焼処理後のOUT側測定に！

指示警報ユニット
Model : GH-5001


耐圧防爆型吸引式ガス検知部
Model : GD-D58・AC・GH

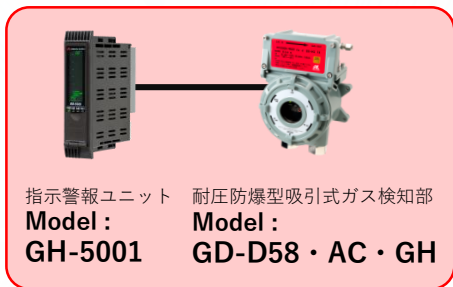

塗装乾燥炉

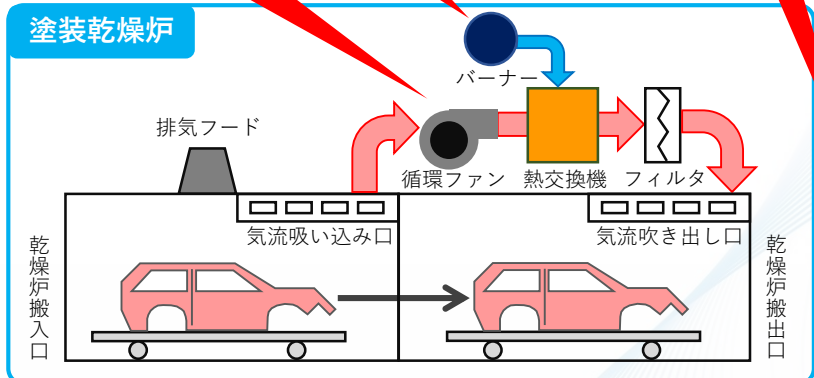

脱臭炉

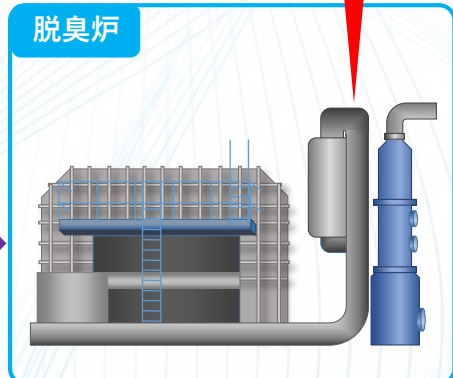


乾燥炉内未燃ガス検知に！(LPG/LNG)

可燃性ガス検知警報器
Model : GP-148

可燃性・毒性ガス検知部
Model : GD-A80DS

サンプリング盤

※写真はGD-A80のもので、GD-A80DSとはラベルの色が異なります。

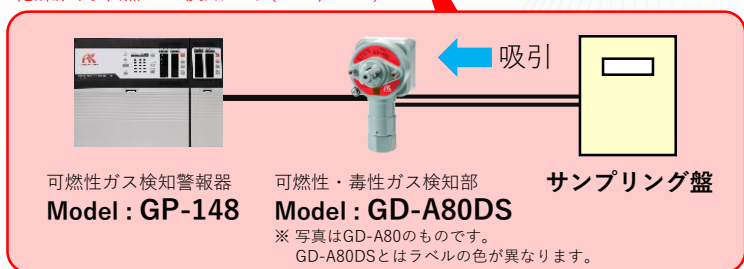

作業者の個人携帯用に！

ポータブルガスモニター
Model : GX-3R



作業環境の安全確認に！

ポータブルマルチガスモニター
Model : GX-6000



理研計器株式会社

【営業本部】

〒174-8744 東京都板橋区小豆沢2-7-6

TEL: 0570-001939

詳しい内容はお近くの営業所まで

<https://www.rikenkeiki.co.jp/>